

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

17.06.2021

İstem No : 56220 : 21/2265
Talep Eden Birim : TEKNİK BİRİM GENEL

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)

2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirseller dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde **BAYI NO, LOT NO, SERİ NO** larını faturalarında belirtmekle yükümlüdür. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

10-Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.

13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 80 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Tel :

Fax:

Mail :

Son Teslim Tarih & Saat : 14:00

22.06.2021

PROF.DR.FATİH FIRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI


MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	1501301039	SİRKÜLASYON POMPASI		3,0	ADET		

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR


SİRKÜLASYON POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Sirkülasyon pompaları kazan dairesinde konferans salonunu besleyen havalandırma sisteminin sıcak su sirkülasyon sisteminde kullanılacaktır.
- 2- Pompalar 3 KW, 3 fazlı 380 ACV olacaktır.
- 3- Sistemde kullanılan pompa motoruyla beraber flanşları, pislik tutucuları, salyangozları ve boru çapları komple yeni takılacak olan 3kw'lık elektrik motorlu pompalarla beraber değiştirilecektir.
- 4- Teklif atacak firma mutlaka yerinde tespit yapacaktır.
- 5- Teklif kalan firma şartnamede belirtilen gerekli değişiklikleri yaparak pompaların montajını yapacak ve çalışır vaziyette yetkili personele teslim edecektir.
- 6- Malzemelerin taşınması, nakliyesi, çalışma anında lazım olan aletlerin temini ve iş güvenliği teklif kalan firmaya aittir.
- 7- Mevcut sistemin fotoğrafları aşağıdadır.

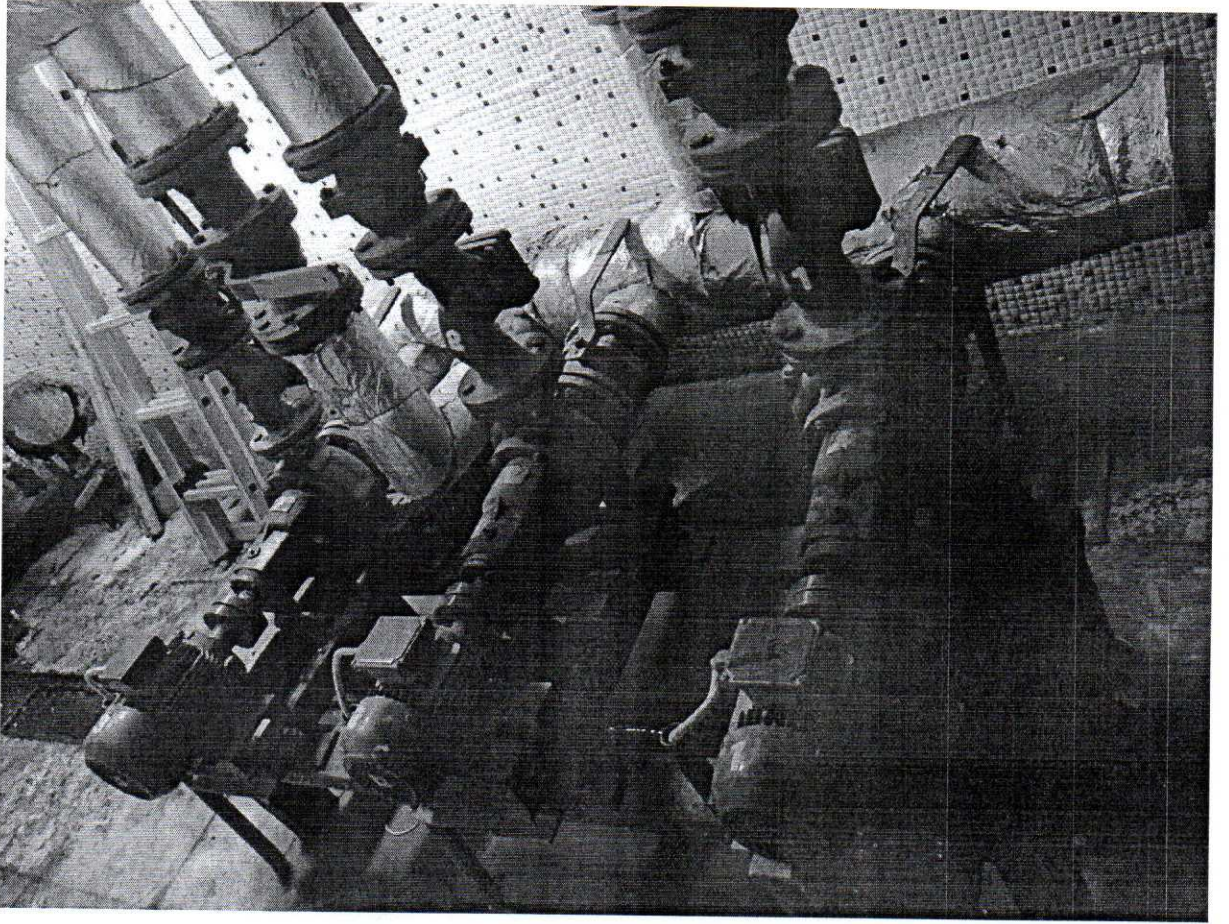


Talep ÇETİKAN
F
[Signature]

Vedat ARSLANTATAR
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Teknisyen
[Signature]

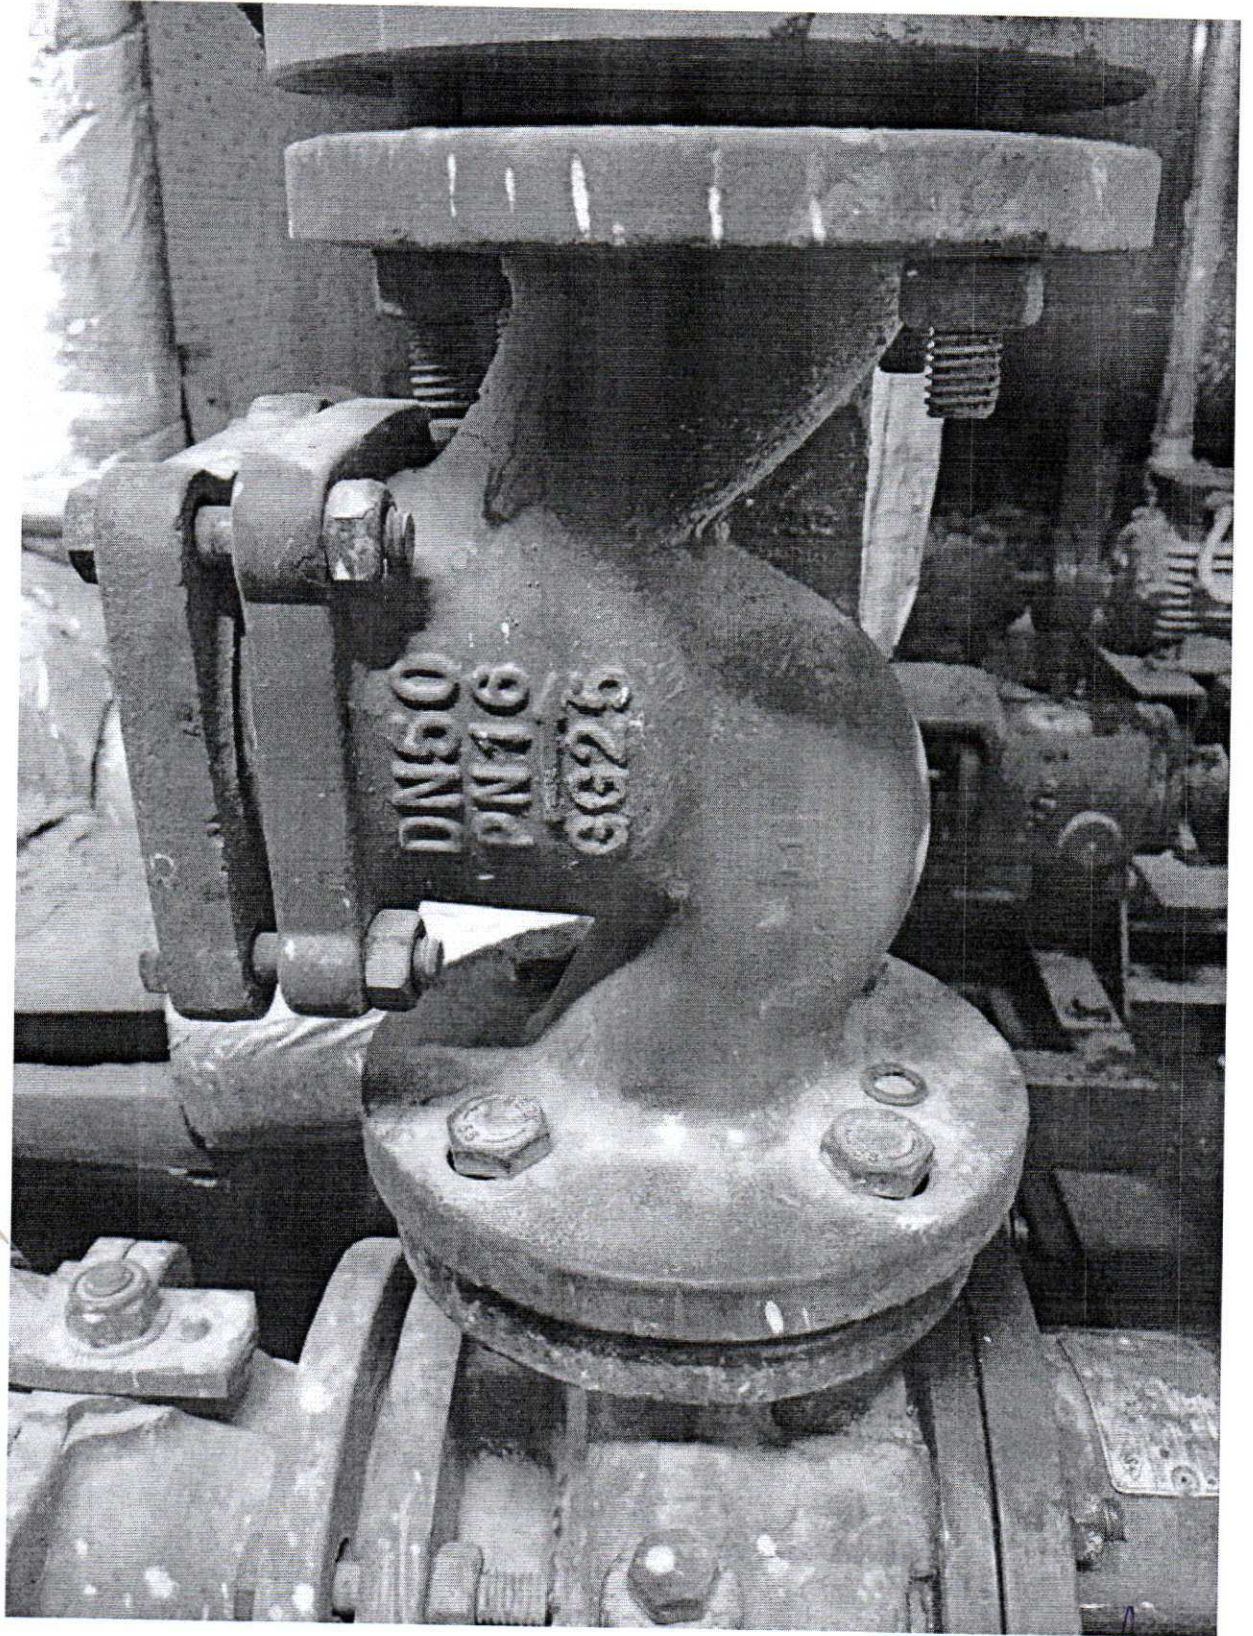


Talet ÇELİK
Hastane Müdürü

Vedat ARSLANTATAR
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Teknisyen

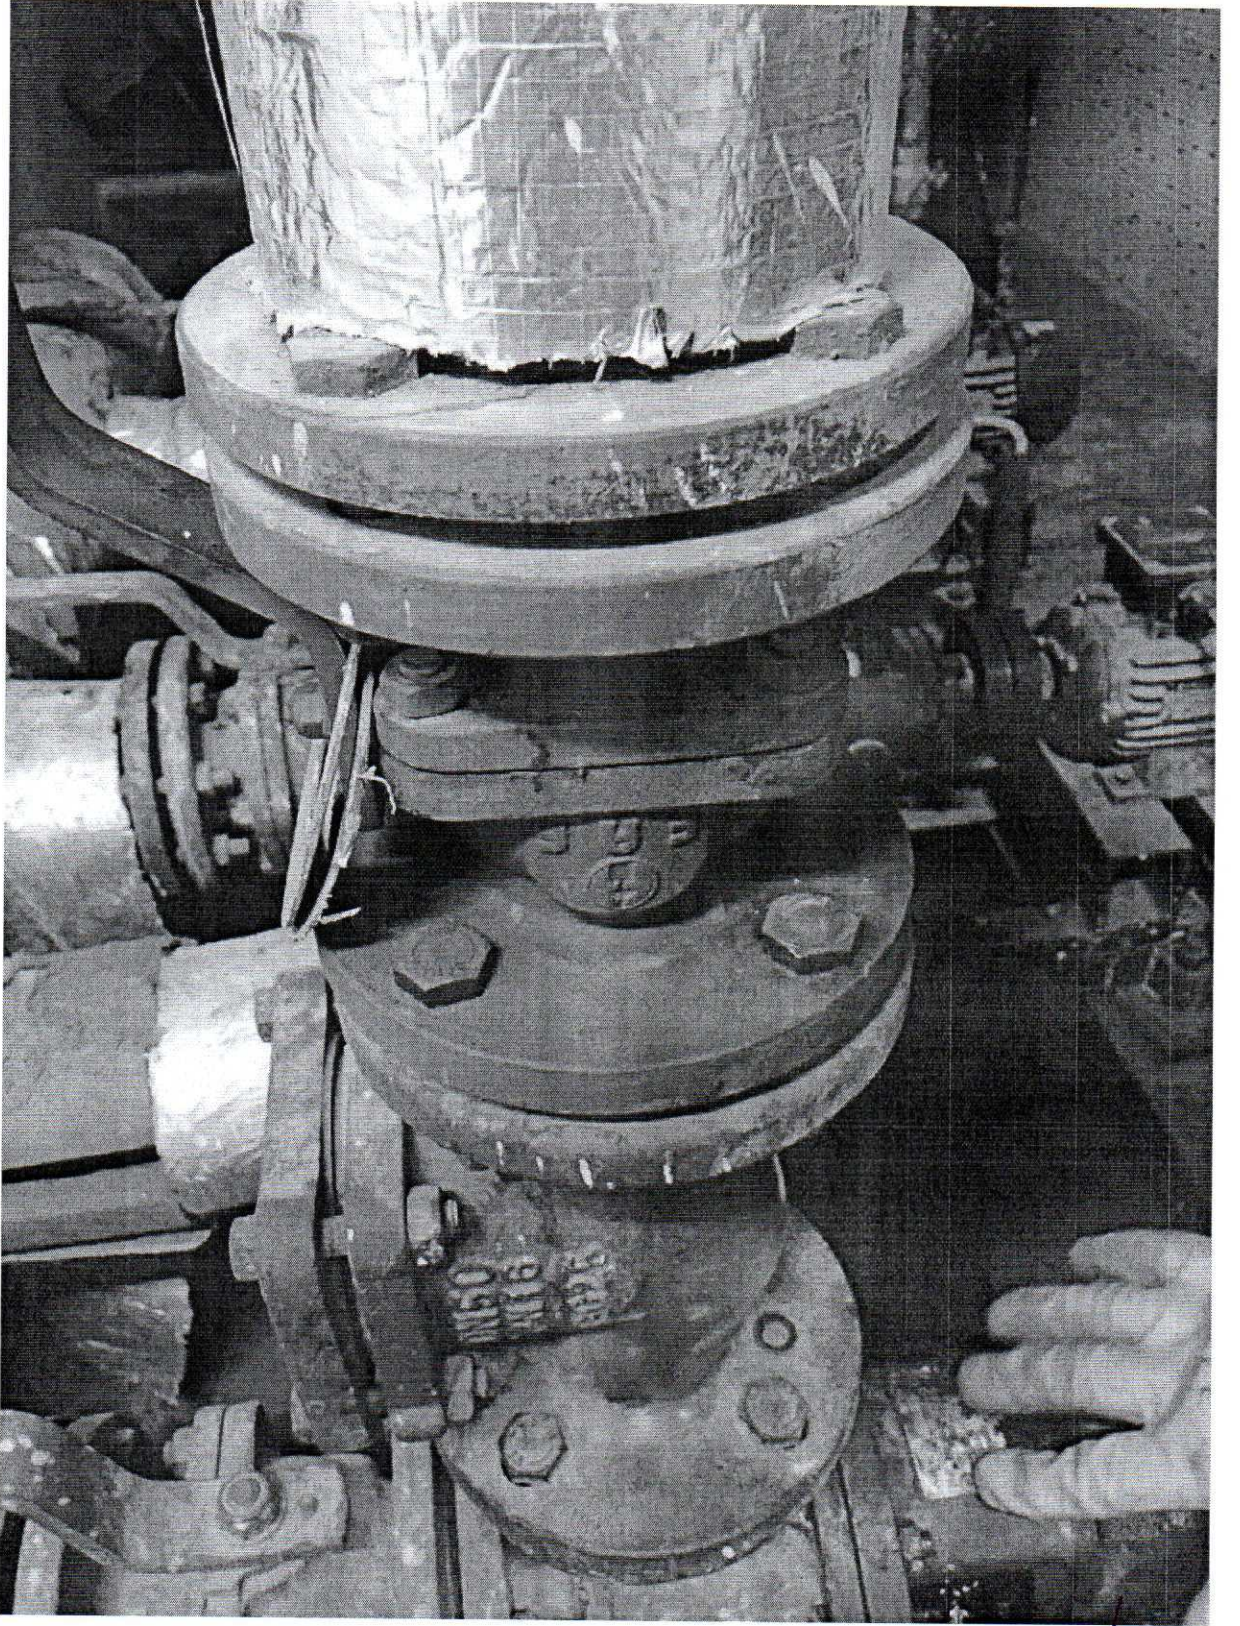


Talet CEYLAN
Hastane Müdürü

Vedat ARSLANTATAR
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Teknisyen

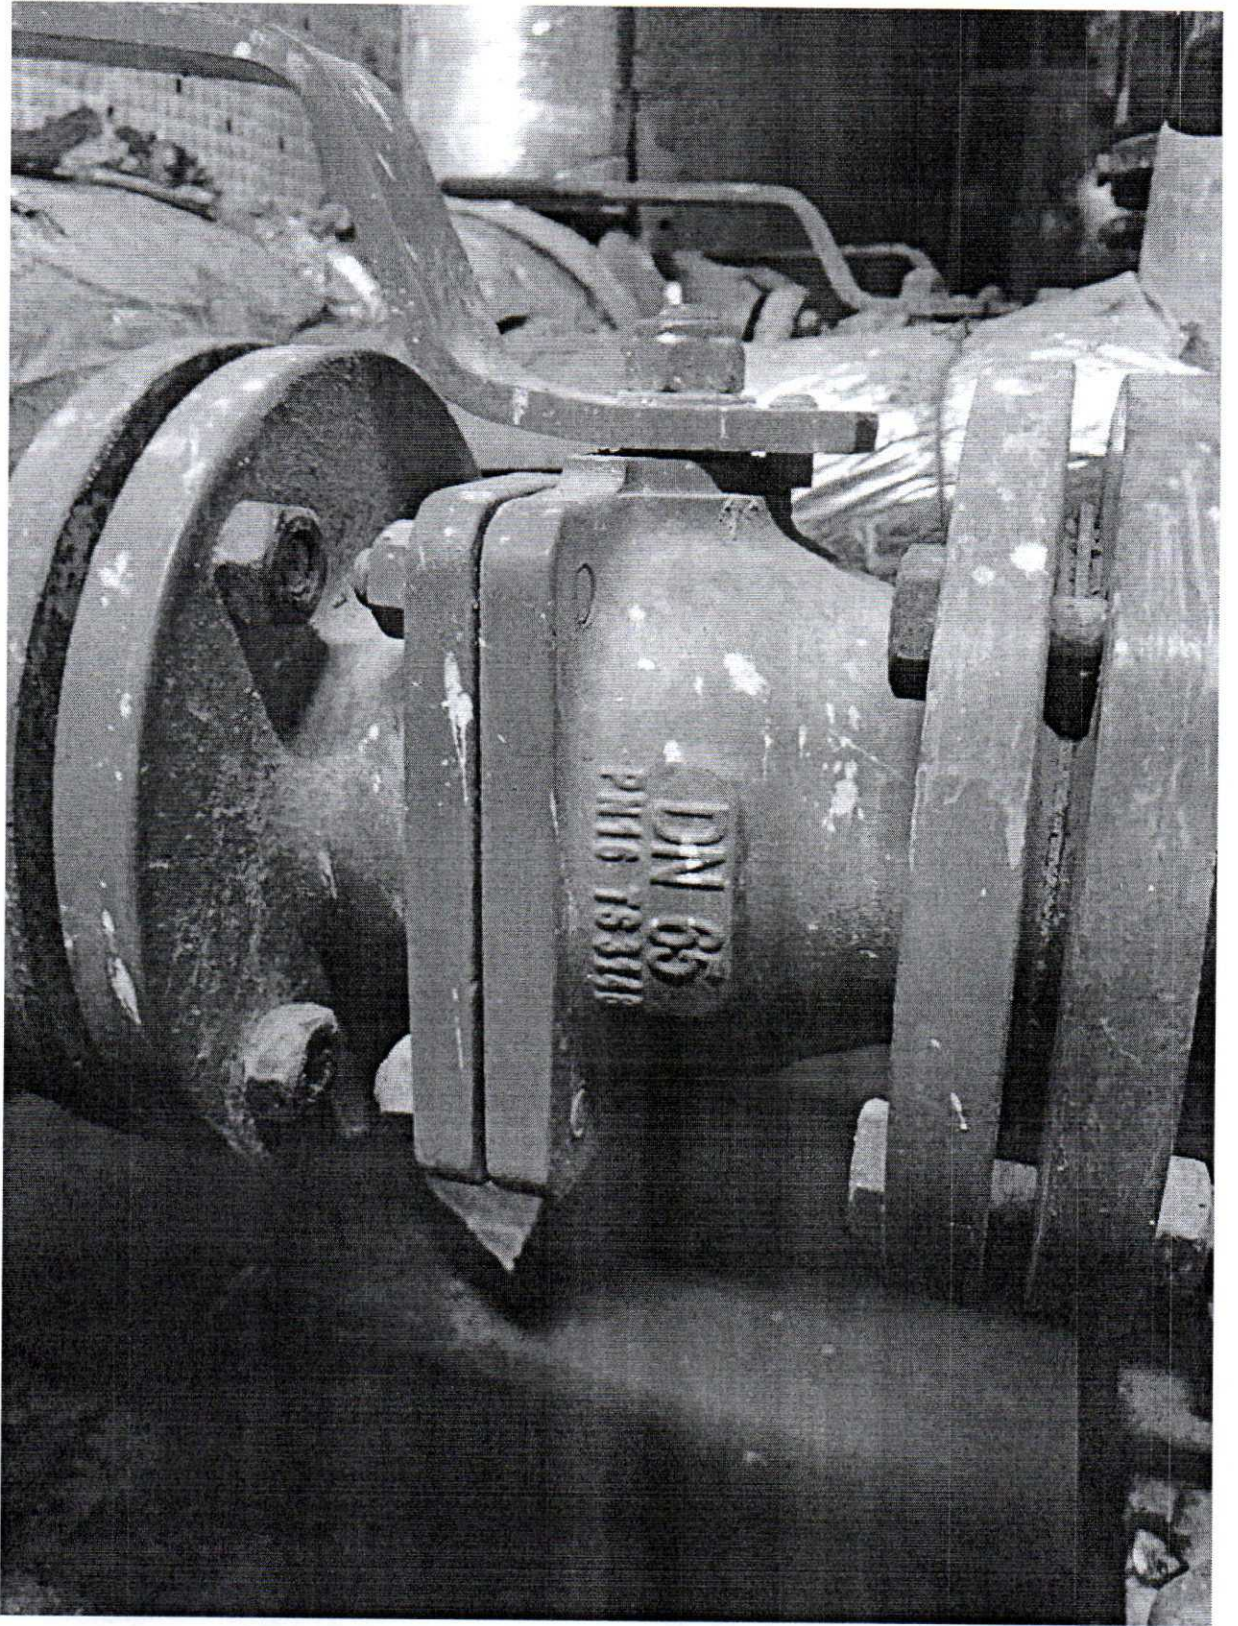

Talet CEVLAN
Hastane Müdürü

Vedat ARSLANTATAP
Fırat Üniversitesi Hastane...
Teknisyön

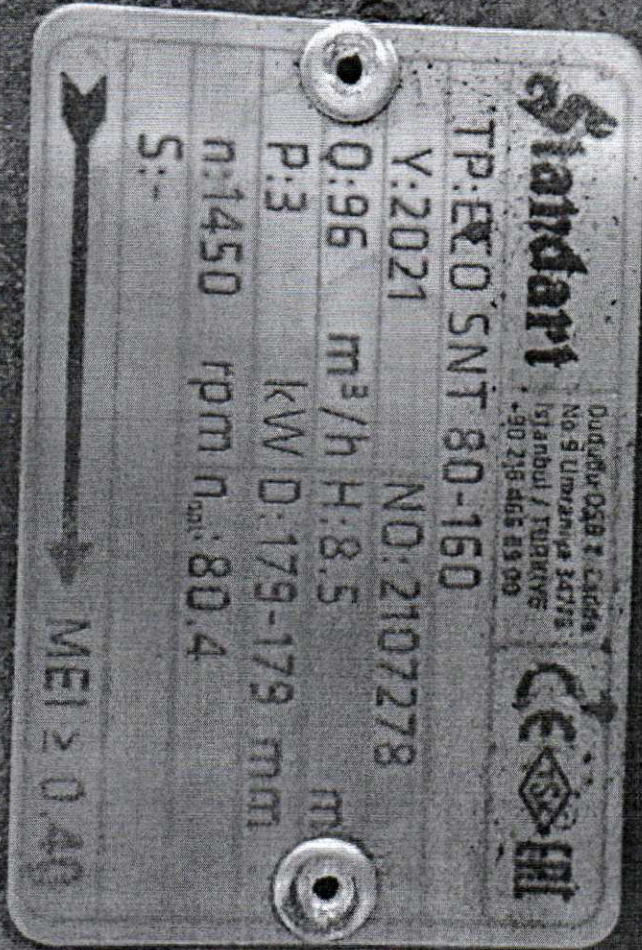

Standard

Duquoy-OSA 2 C-1000
No. 9 Umraniye 34718
İstanbul / TÜRKİYE
+90 216 466 83 00



TP: E05NT 80-160

Y: 2021

NO: 2107278

Q: 96

m³/h H: 8.5

mm

P: 3

kW D: 179-179

mm

n: 1450

rpm n: 80.4


S: -



ME120.40


Talet CEVLAN
Hastane Müdürü

Vedat ARSLANTATAR
Fırat Üniversitesi Hastane
Teknisyen

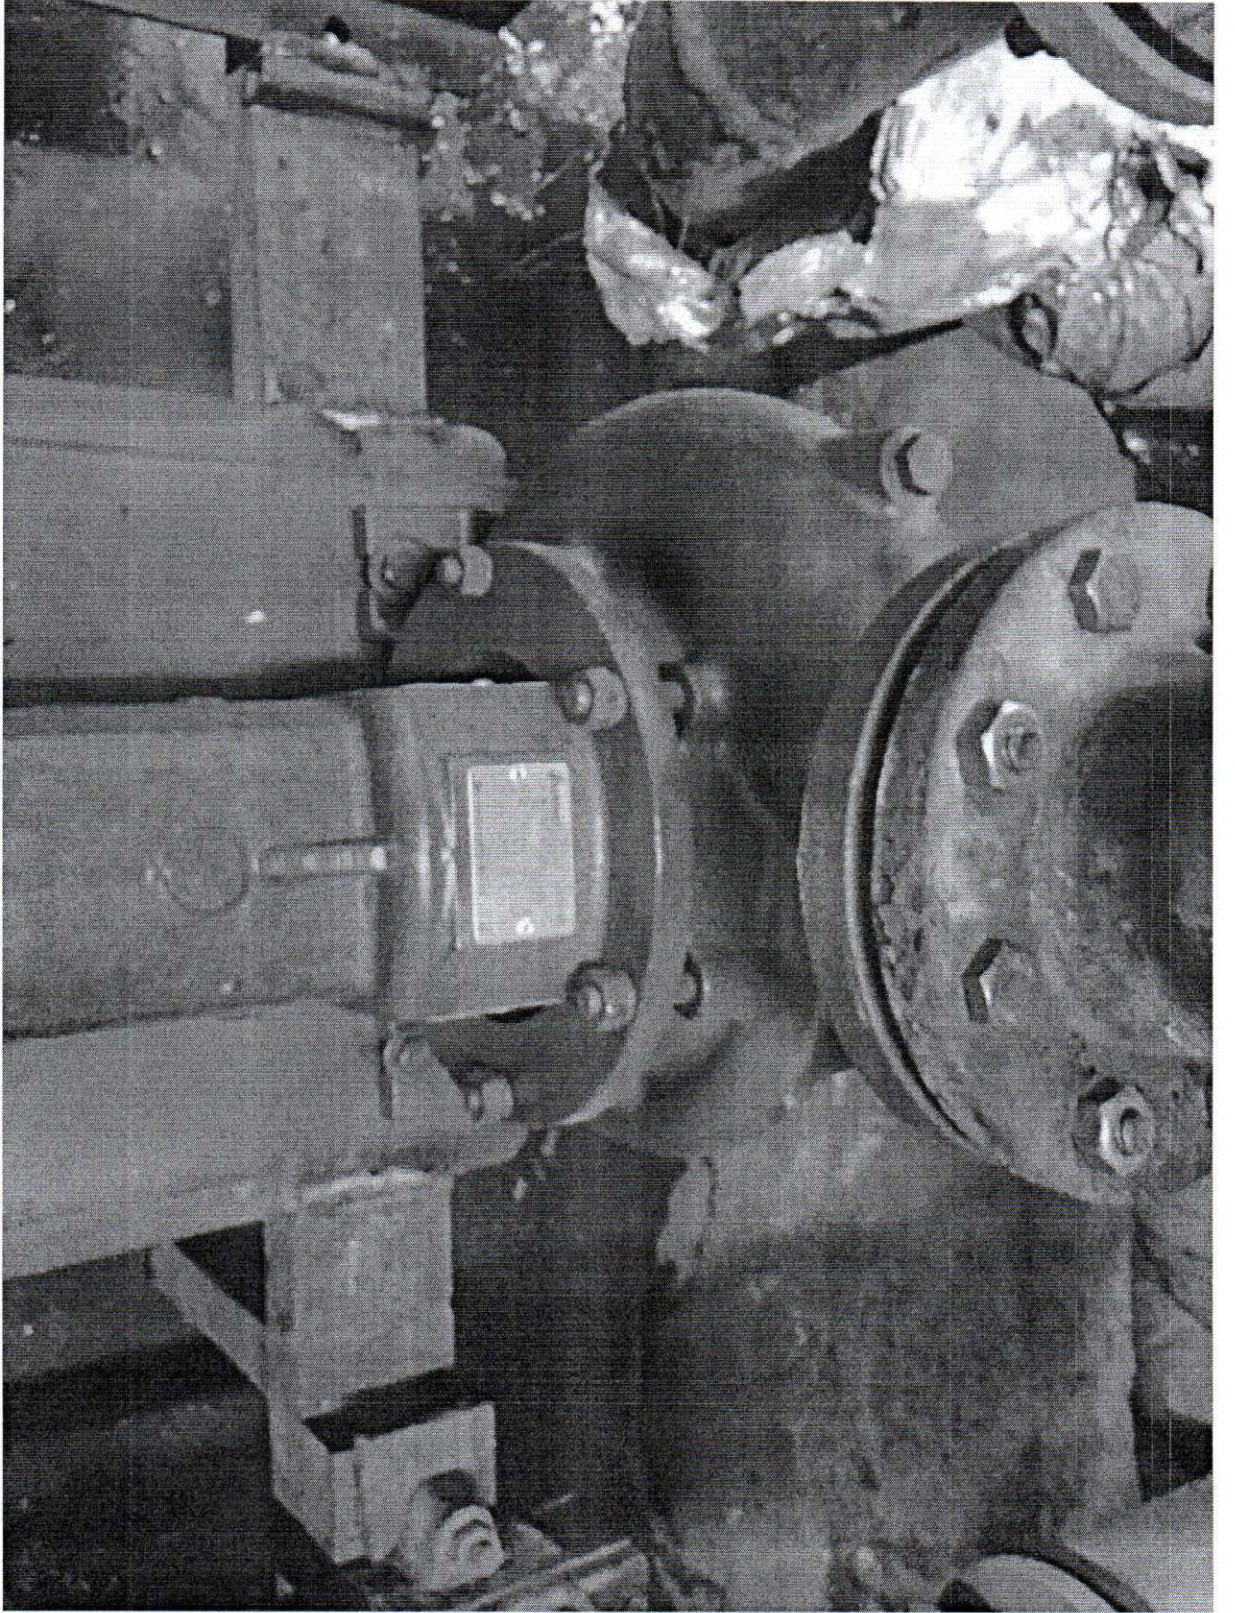

Talet CEYLAN
Hastane Müdürü

Vedat ARSLANTATAP
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Teknisyen

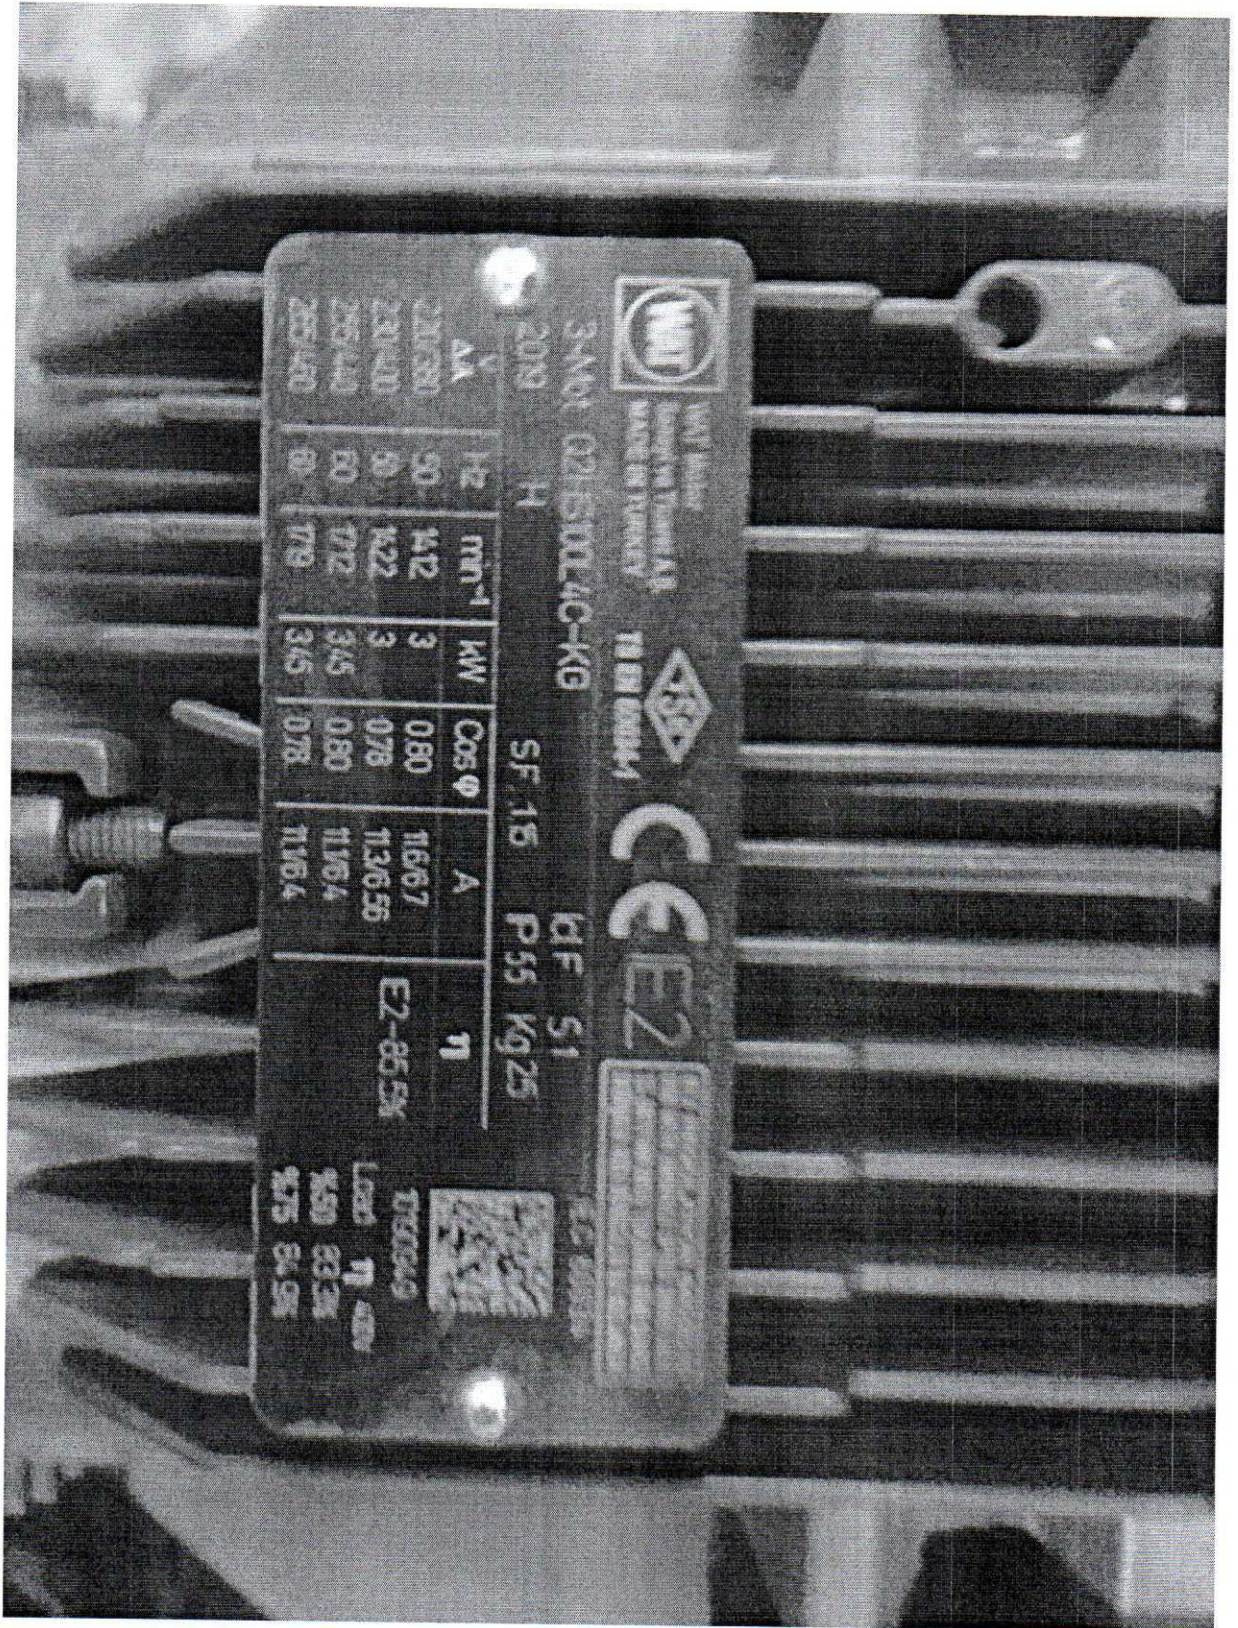

Talet Ceylan
Hastane Müdürü

Vedat ARSLANTATAP
Firat Üniversitesi Hastanesi
Teknisyen