

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

27.08.2021

İstem No : 57499 : 21/3259
Talep Eden Birim : TEKNİK BİRİM GENEL

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebir) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)

2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirim aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirtmelidir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

10-Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.

13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 80 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Tel :

Fax :

Mail :

Son Teslim Tarih & Saat :

01.09.2021

14:00

PROF.DR.FATİH FIRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	1501208020	KABLO KANALI (25X16)		500,0	METRE		
2	1501208074	KABLO KANALI (16X16)		500,0	METRE		
3	1501208019	KABLO KANALI (25X25)		500,0	METRE		
4	150120499057	GRUP OTOMAT (3X63 A)		10,0	ADET		
5	150120499058	GRUP OTOMAT (3X40 A)		10,0	ADET		
6	150120499059	GRUP OTOMAT (3X80 A)		5,0	ADET		
7	1501302629	AYARLANABİLİR PANO TİPİ ZAMAN SAATİ (TİMMER SAAT 220V,16AR=100H).		10,0	ADET		
8	15012040204010	TELEFON KABLOSU 2 ÇİFT		200,0	METRE		
9	15012040204039	TELEFON KÖKEN KABLO		200,0	METRE		
10	15012040204076	2X0.50 MM2 JUMPER KABLO		200,0	METRE		

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr


Sayfa 1

11	150120499130	UYDU KONNEKTÖRÜ	100,0	ADET
12	15012040118002	LEDLİ RADAR SENSÖRLÜ SARJLI ARMATÜR	30,0	ADET
13	15012040199033	BUZZERLİ LED IŞIKLI FLAŞÖR	30,0	ADET
14	150120299006	220VAC Q22 MM ELEKTRİK İZOLE BANDI	300,0	ADET
15	150120499136	40 WATT LED YATAY BANT ARMATÜR	50,0	ADET

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR

ELEKTRİK MALZEME ALIM TEKNİKŞARTNAMESİ

1. Kablo kanalı 25x16cm PVC arkası yapışkanlı TSE,CE belgeli olacaktır.
2. Kablo kanalı 16x16cm PVC arkası yapışkanlı TSE,CE belgeli olacaktır.
3. Kablo kanalı 25x25cm PVC arkası yapışkanlı TSE,CE belgeli olacaktır.
4. Grup otomat sigorta (3x63A) 6KA 5SL6363-7 C tipi olacaktır.
5. Grup otomat sigorta (3x40A) 6KA 01768 5SL6340-7 C tipi olacaktır.
6. Grup otomat sigorta (3x80A) 10KA 5SL6380-7 C tipi olacaktır.
7. Zaman saati analog elle ayarlanabilen 100 saat rezerv süresi günlük veya haftalık ürün seçenekleri, dikey analog kadran raya montajlanabilen modüler tip Dikey analog kadranlı (Enversör kontak 1 normalde açık / 1 normalde kapalı kontak) 16A kontak akım taşıma kapasitesi

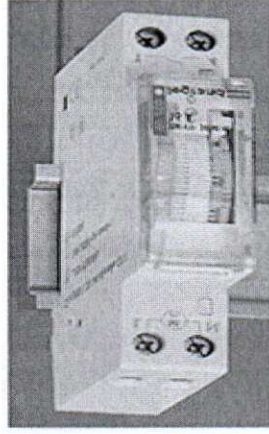


8. Telefon kablosu 2 çift TSE,CE,belgeli olacaktır.
9. Telefon köken kablosu siyah renk 2X0.50mm2 NYAF TSE,CE belgeli olacaktır.
10. 2x0.50mm2 jumper kablo mavi-beyaz renkli NNYA olacaktır.
11. Uydu konnektörü f tipi RG6 20mm standart genişlikte olacaktır.



12. Ledli radar sensörlü şarjlı armatür GCP 3312AA SB63 olup Verimlilik: 90 lm/W Güç: 12,00W Renk Sıcaklığı: 6000K IP Derecesi: IP40 Renk: Beyaz Ağırlık: 0,65kg 12W6000k Armatür ışık akısı 960 lm, bağlı yük 12.00 W, aydınlatma armatürü 80 lm / W. Işık rengi soğuk beyaz, ilişkili renk sıcaklığı (CCT) 6000 K, genel renk işleme indeksi (CRI) Ra> 80. Ortalama nominal hizmet ömrü L80(tq25°C)=50.000 saat. Sac metal armatür gövdesi. Temperli cam kapak. Armatür çapı 293 mm, armatür yüksekliği 95 mm. İzin verilen ortam sıcaklığı (ta): -20 ° C – +35 ° C şarjlı pilleri içinde olacaktır. Enerji kesildiğinde hareketi algılayınca yanacaktır.

Resul YILDIRIM
Makina Tasarım
Sorumlusu

Talet CEYLAN
Hastane Müdürü

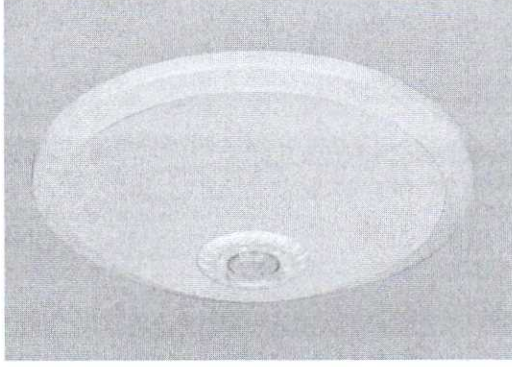

13.Buzzerli led ışıklı flaşör 22mm 220V AC Sesli Ledli Flaşör İkazlı Buzzer 90dB ses gücü EPWL22-220MSD olacaktır.




14.Elektrik izolebandı 0,13mmx0,19,mmx10yrd TSE, CE belgeli üzerinde yazılı olacaktır.

15.40 w Yatay Bant Led Armatür Özellikleri :

50.000 Saat Çalışma Ömrü SMD Led Çift Sıra Çubuk Led 4000 Lümen 160 ° Işık Açısı

220 V 40 w Ip20 Alüminyum Gövde Yapısı -20 ° +50 ° Sıcaklık 120cm*2.5cm*7.5cm

6500 Kelvin (Beyaz) sıva üstü iç mekan

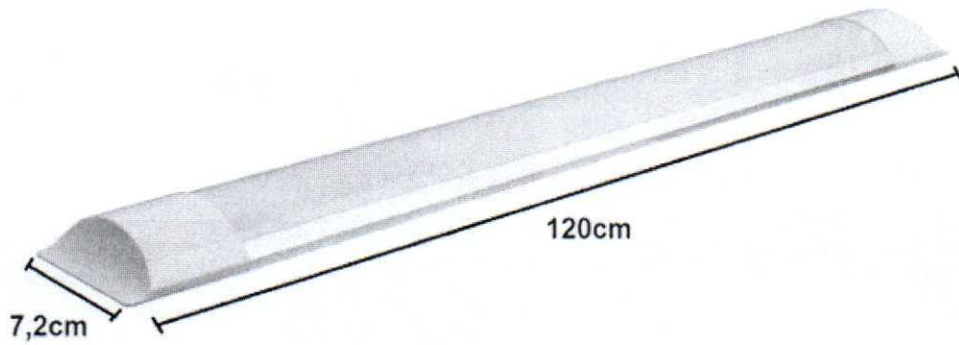

16.Malzemelerin taşınıp depoya teslimi ve fatura onayı firmaya aittir.

Resul YILDIRIM
Makina Tesisat Birim
Sorumlu

Talep CEYLAN
Hastane Müdürü